



□□

□□□□□□□1□□□□1000□□□□□□□□□□□□□□□□

□□50□70□/□□□□□□□□□□□□□□□□



RFQ

1. [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

2. [XXXXXXXXXX](#)
[11XXXXXXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

3. [XXXXXXXXXX](#)
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3-5cmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

[XXXX](#)
[-25°C+ 45°C](#)

5. [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX18XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

6. 樹幹の直径

樹幹の直径は50cm程度に維持する必要がある。

7. 樹冠の広がり

樹冠の広がりは、樹幹の直径と同様に維持する必要がある。


8. 樹高

樹高は7 - 8m程度に維持する必要がある。

樹冠の密度





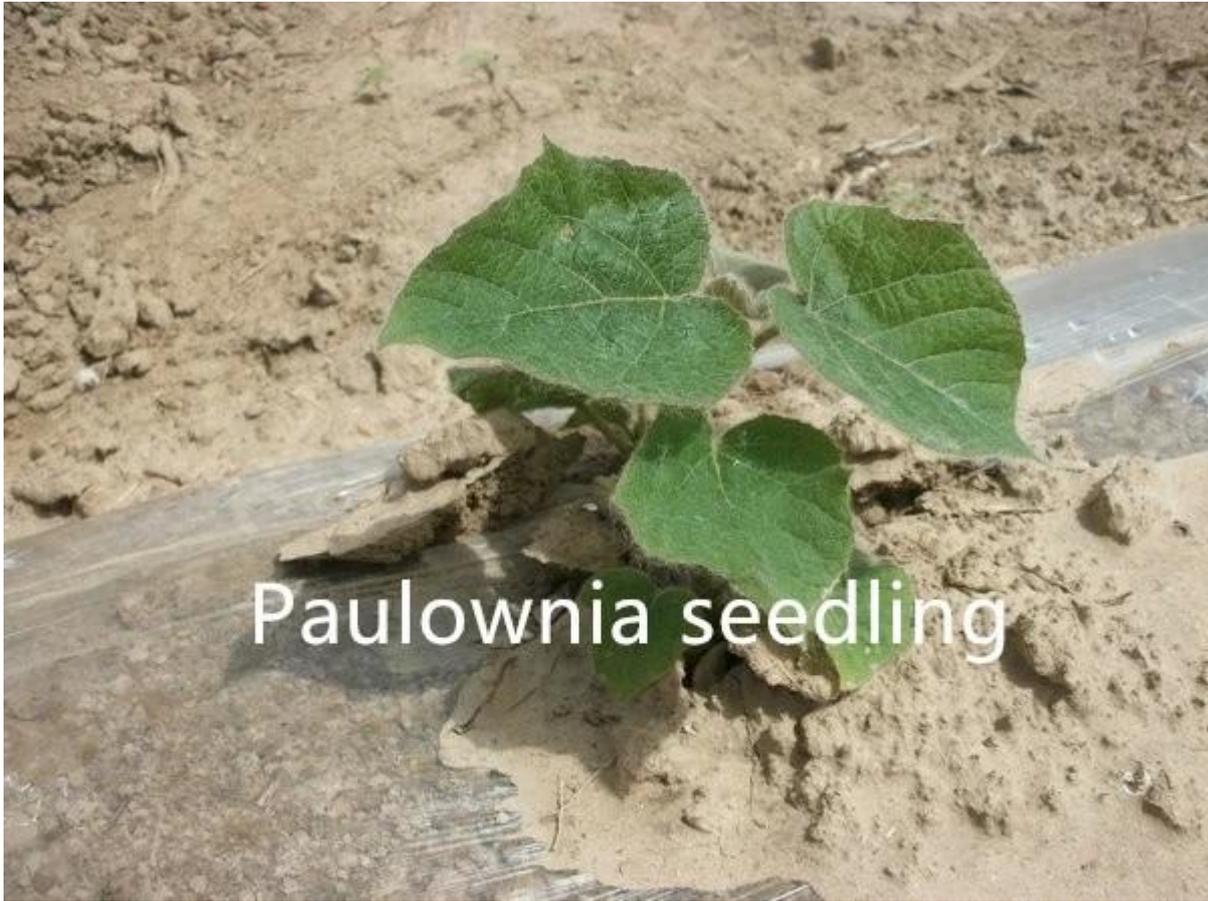

Paulownia seedling



□□□□□□□□□□□□□□□□







□□□

